



SOCIETÀ DELL'ACQUA POTABILE

PREVENTIVO N° VLT_20N18 del 13/10/2020

UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN - Prot 0010403 del 16/10/2020 Tit 10 Cl 4 Fasc 1

Spett.le

Comune di Valtournenche

Piazza della Chiesa 1

11028 Valtournenche (AO)

Tel. 0166/946811

E-mail protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it

P.IVA/C.Fisc.: 81002630077

(VALIDITA' 180 gg)

Presentiamo preventivo al collegamento di un allaccio antincendio con derivazione di una condotta DN 40 Acc a servizio della caserma dei VVFF volontari sita in loc. Crepin nel Comune di Valtournenche (AO).

I lavori potranno avere corso solo dopo il pagamento rispettando le indicazioni del preventivo.

L'eventuale posa e manutenzione del riduttore di pressione, dopo ogni contatore fiscale, è di esclusiva competenza dell'utenza.

L'importo totale per l'esecuzione dei lavori è di € **1.152,08** IVA 22% inclusa

Domanda n. VLT_20N18 del 30/09/2020

Per informazioni generali contattare l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin ai nn. 0166/569745 - 0166/569713

Per informazioni tecniche contattare il Geom. Brean referente della Società dell'Acqua Potabile Srl al n. 0166/512161

Società dell'Acqua Potabile Srl

Il Coordinatore d'Area

Geom. Albert Brean

Società dell'Acqua Potabile S.r.l. - Società con socio unico
Sede Legale:
16039 Sestri Levante (Ge) - Via Latiro, 33
Tel. + 39 0185456601 - Fax +39 0185482555
e-mail : sap.srl@veolia.com

Capitale Sociale : € 110.000,00 I.V.
Codice Fiscale: 00266140102
Partita IVA: 00165890997
R.l. di Genova 00266140102
REA Ge 51652




Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Veolia Water Technologies Italia S.p.A




Rilievo: COMUNE DI VALTOUNNOCHE

LEGENDA:

- N** VALVOLA NON RITORNO DN SO FLANGIATA
- ⊙** CONTATORE WOLTMANN DN SO FLANGIATO PN 16
- ⊗** SANACINESCA A CORPO PIATTO DN SO PN 16

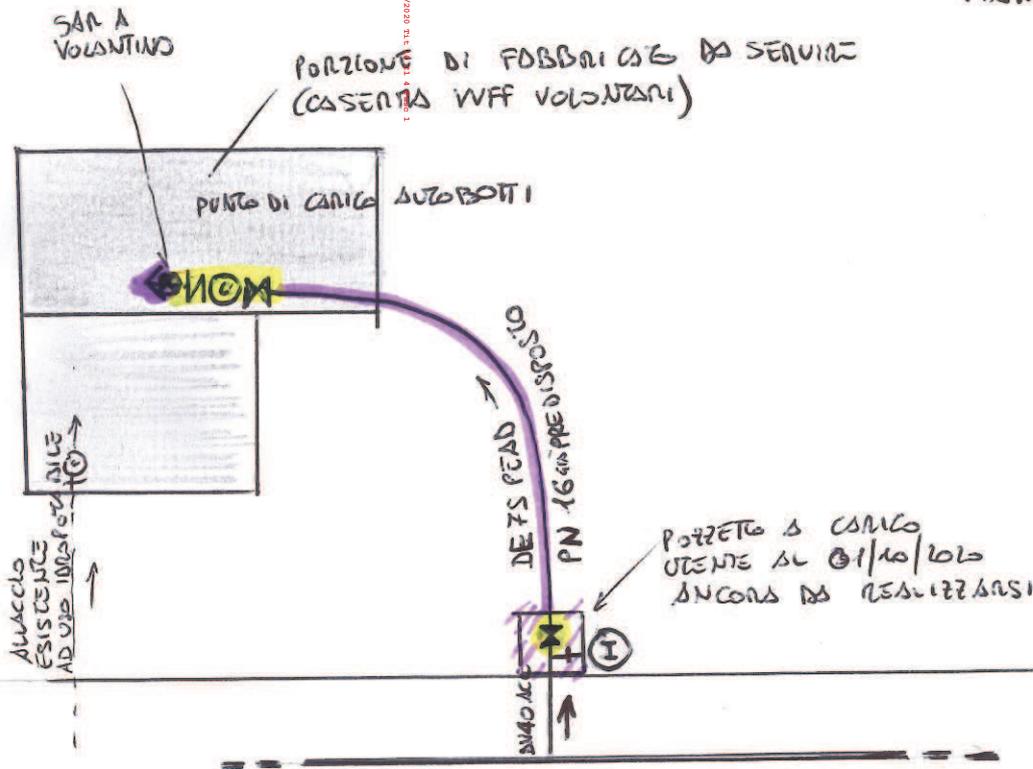

STABILI COMUNALE DI CREPIN

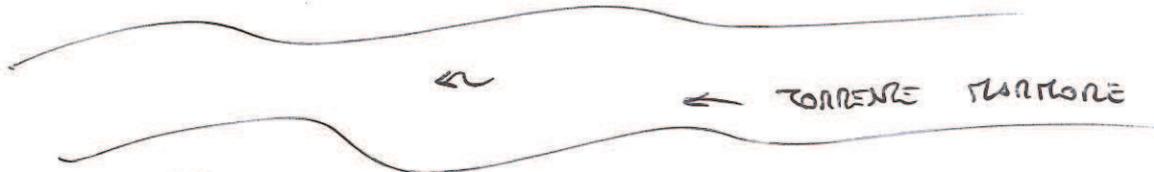

PRESCRIZIONI:

VERIFICA PORTATA IDRAULICA SU CONDOTTA DN 40 ACC, DI ALLACCIO DELL'ATTUALE IDRANTE, A CARICO UTENTE

DOPO LA VALVOLA DI NON RITORNO (N) POSIZIONARE UNA VALVOLA A VOLANTINO ONDE EVITARE BRUSCHE CHIUSURE CHE POSSONO GENERARE COLPI DI ARIETE ALLA RETE
IL PUNTO DI ALLACCIO, INDICATO NEL DISEGNO, E' STATO INDICATO (SCELTO) LEGENDA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Lavori da realizzare di competenza dell'acquedotto
- Lavori realizzati o da realizzare di competenza dell'utente
..... COLLEGAMENTI, POSA POZZETTO E
..... CONDOTTA DI ALLACCIO
- N** Valvola di non ritorno con relativi accessori



DATA SOPRALLUOGO:

01/10/2020

FIRMA UTENTE

[Handwritten signature]